


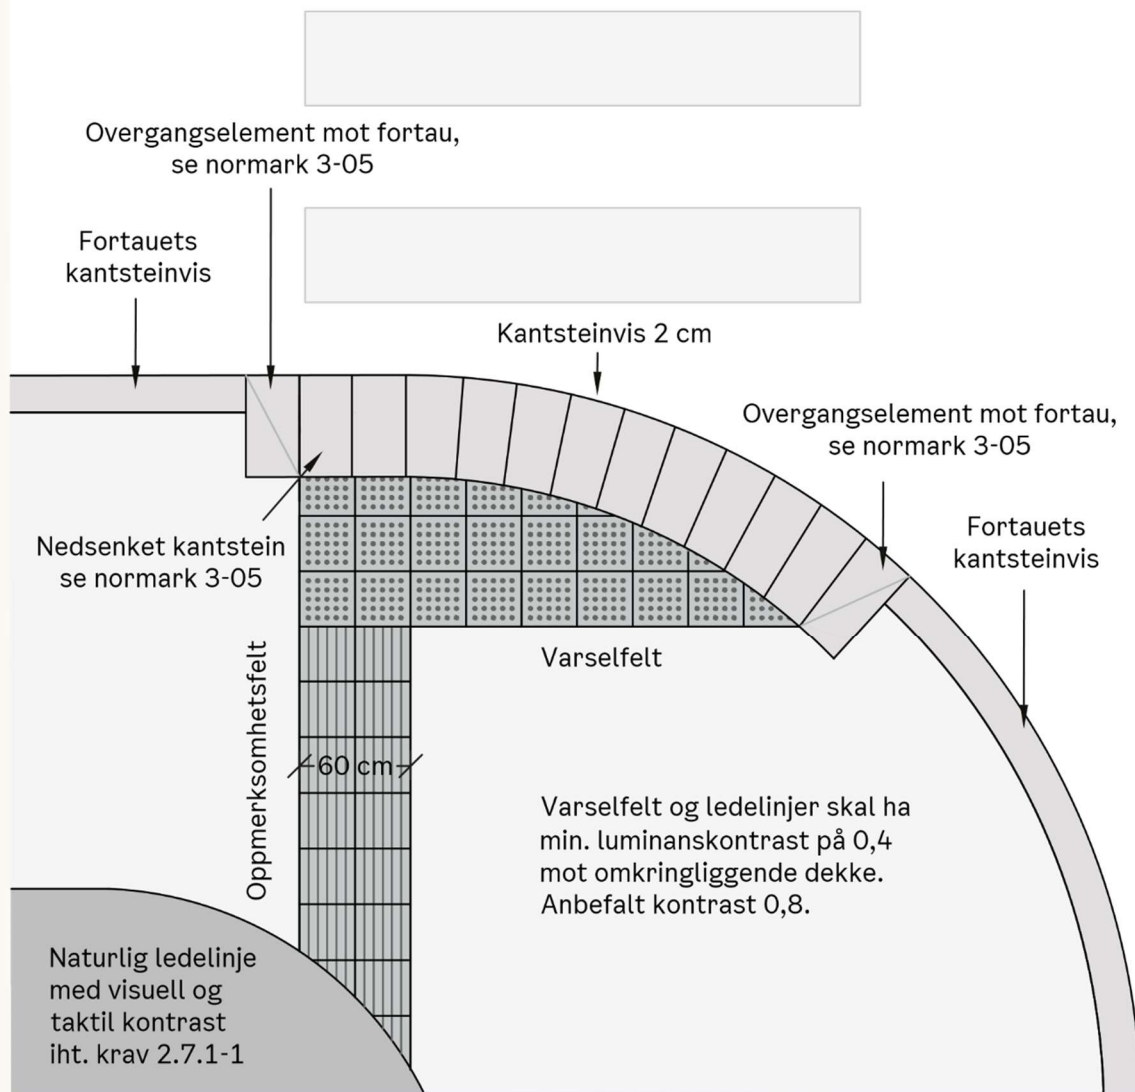

Utforming og plassering av oppmerksomhetsfelt og varselfelt hvor buet kantstein er for krapp til at hovedløsningen vil fungere. Her kan varselfeltet legges med så stor bredde og dybde som forholdene tilsier. Varselfeltet bør ikke overstige mer enn halve fortausbredden. Varselfeltet skal ligge på nivå med kantstein uten fall. Oppmerksomhetsfeltet kan unntaksvis legges til siden for varselfeltet for å møte naturlig ledelinje. Kumlokk eller lignende skal ikke ligge i oppmerksomhetsfeltet. Det er viktigere at oppmerksomhetsfeltet er sammenhengende enn at det ligger midtstilt på varselfeltet.